

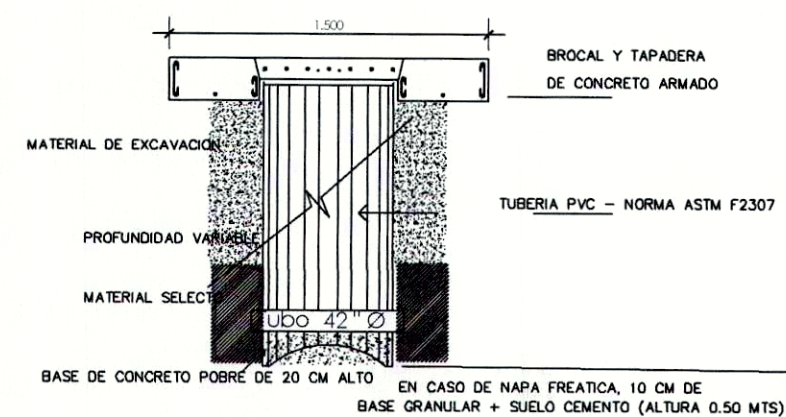
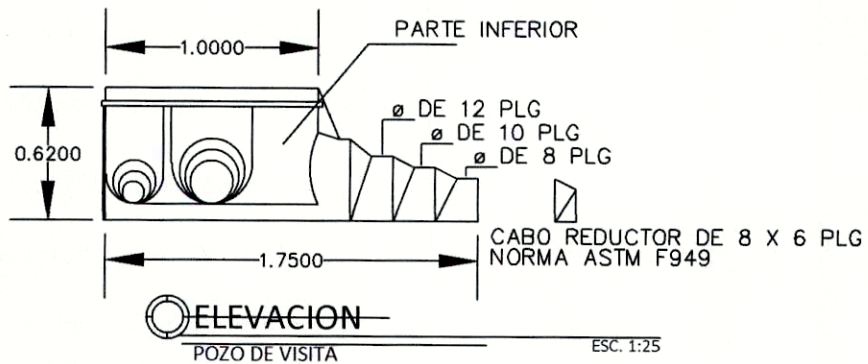
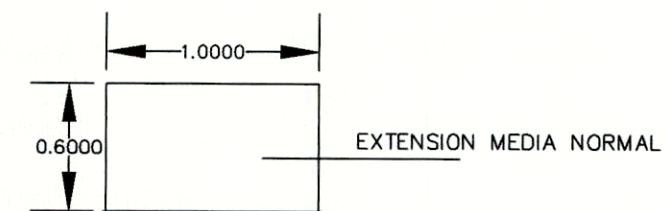
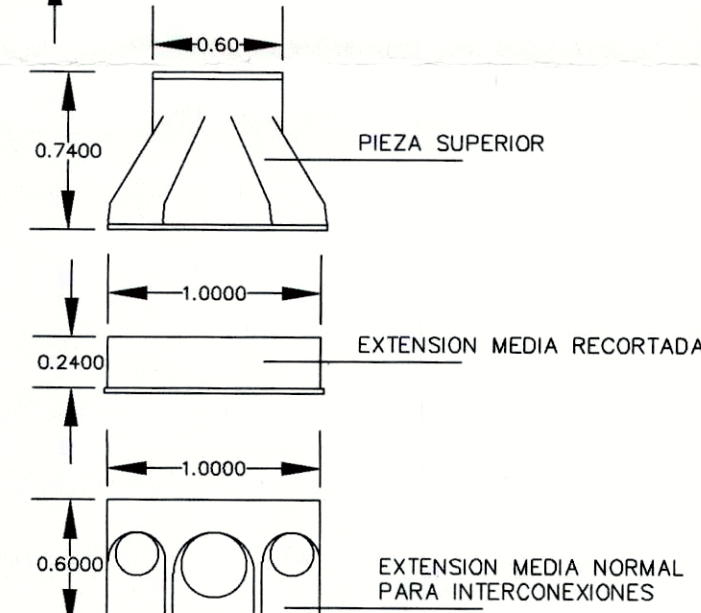



DETALLES DE POZO DE VISITA

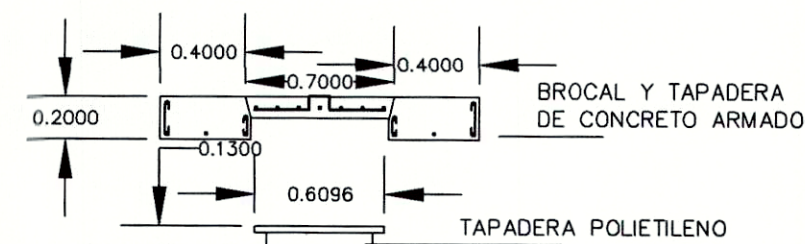


ELEVACION
POZO DE VISITA
PROFUNDIDAD MAYOR A 2.20 MTS
ESC. 1:25

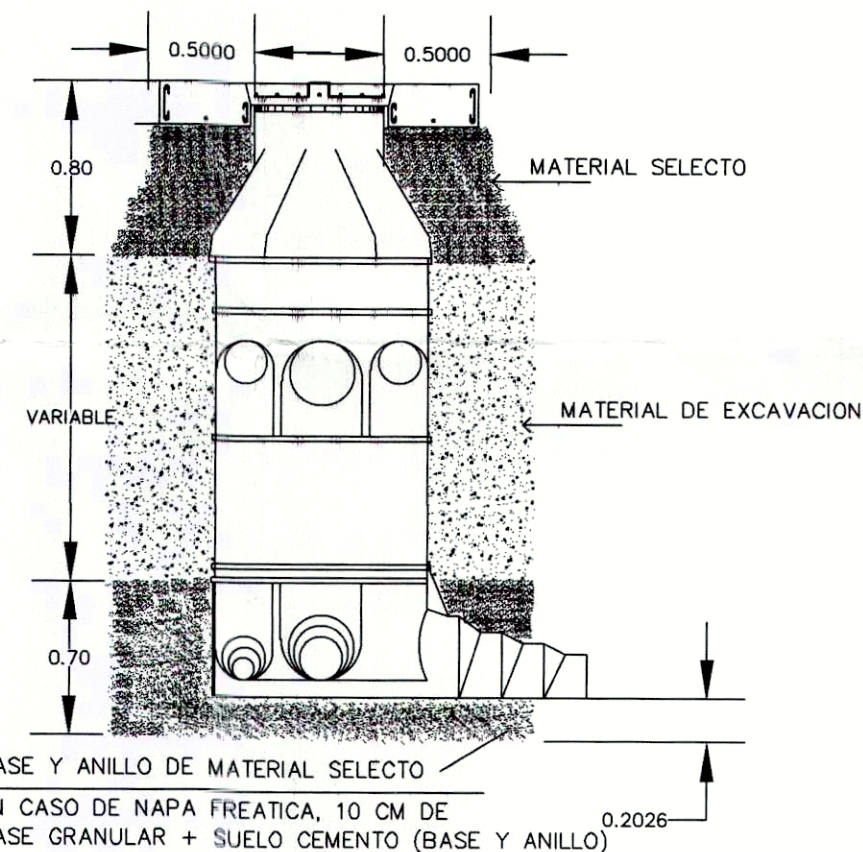

ELEVACION
PROFUNDIDAD HASTA 2.20 M
ESC. 1:25

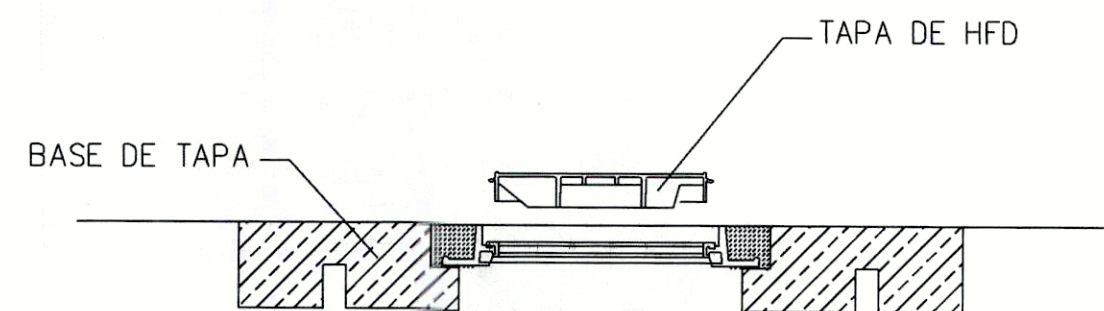


ELEVACION
POZO DE VISITA
TAPADERA CIRCULAR
ESC. 1:25

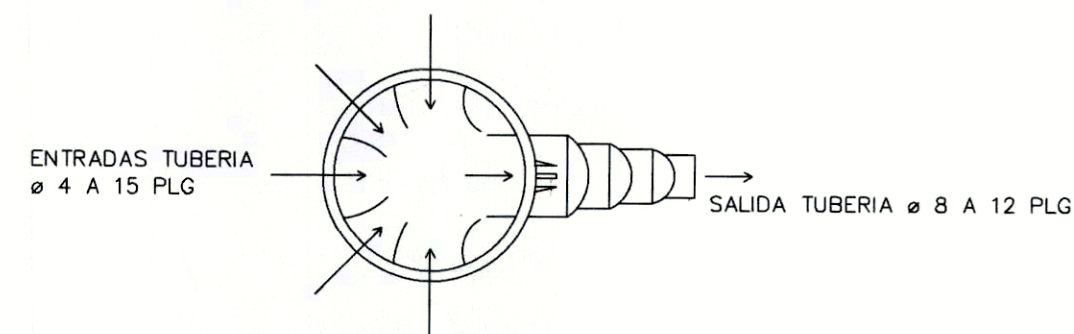


PLANTA
POZO DE VISITA
PIEZA INFERIOR
ESC. 1:25

DETALLE DE BROCAL DE POZO DE VISITA


1. TODOS LOS ACCESORIOS DEBERAN SER SOLO INYECTADOS DE JUNTA RAPIDA NORMA ASTM F949
2. TODOS LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DEL NIVEL FREATICO LLEVARAN UNA BASE DE GRAVA Y ANILLO DE RELLENO DE SUELO CEMENTO
3. LA ENTRADA DEL TUBO AL POZO SE REALIZARA CON UN EMPAQUE DE HULE
4. PARA EL BROCAL Y LAS TAPADERAS SE UTILIZARA UN CONCRETO ARMADO DE $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ Y $f_y = 2810 \text{ kg/cm}^2$
5. LA EXCAVACION PARA LOS POZOS DE VISITA SERA DE DOS DIAMETROS (2 METROS)
6. LAS TAPADERAS DE LOS POZOS DE VISITA SON DE HFD (HIERRO FUNDIDO DUCTIL) CLASE 400 SIN ORIFICIOS CON MARCO
7. POZOS DE PROFUNDIDAD MAYOR QUE 3.00m (COTA DE TAPA A COTA FONDO DE TUBERIA) LLEVARAN UNA BASE DE CONCRETO DE 0.30 m. DE ESPESOR.

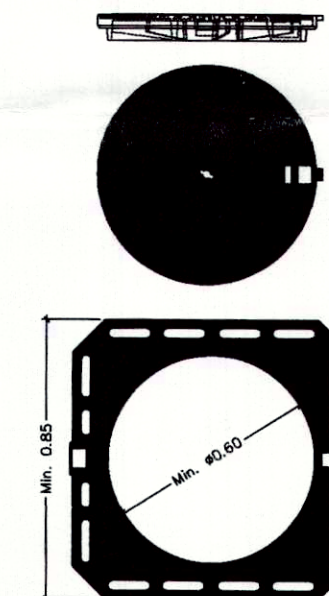


PLANTA
BROCAL TAPADERA POZO DE VISITA
ESC. 1:25

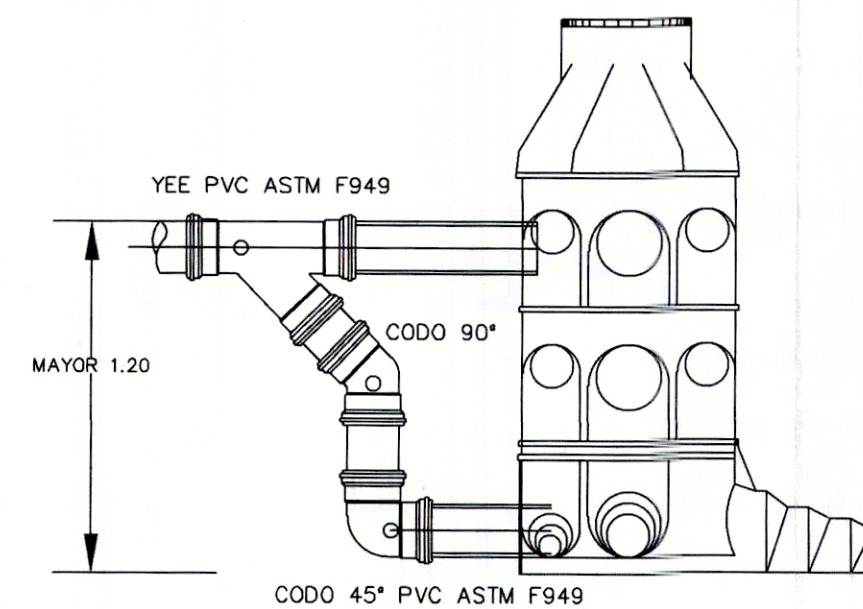

ELEVACION
POZO DE VISITA
CAIDA MAYOR A 1.20 MTS
ESC. 1:25

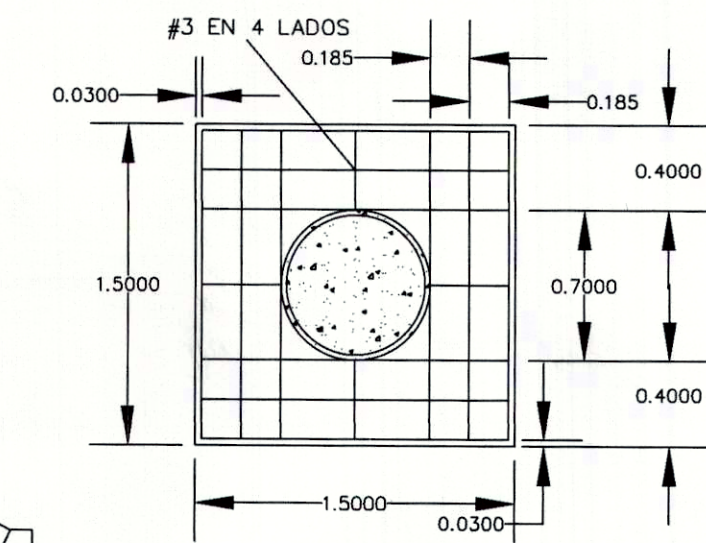

PLANTA
POZO DE VISITA
ESC. 1:25

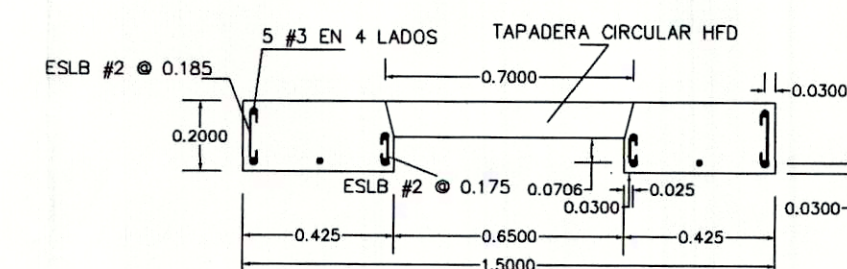

ELEVACION
BROCAL TAPADERA POZO DE VISITA
ESC. 1:20



PROYECTO:
AMPLIACIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
BARRIO VILLA CONCEPCIÓN,
SANTA ELENA, FLORES, PETÉN

LOCALIZACIÓN:
BARRIO VILLA CONCEPCIÓN,
SANTA ELENA, FLORES,
PETÉN.

CONTENIDO:
PLANO DE DETALLES
BROCAL Y POZO DE VISITA

FIRMA:

Vo. Bo. PROFESIONAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
2025

AMPLIACIÓN SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

HOJA:
14/15