


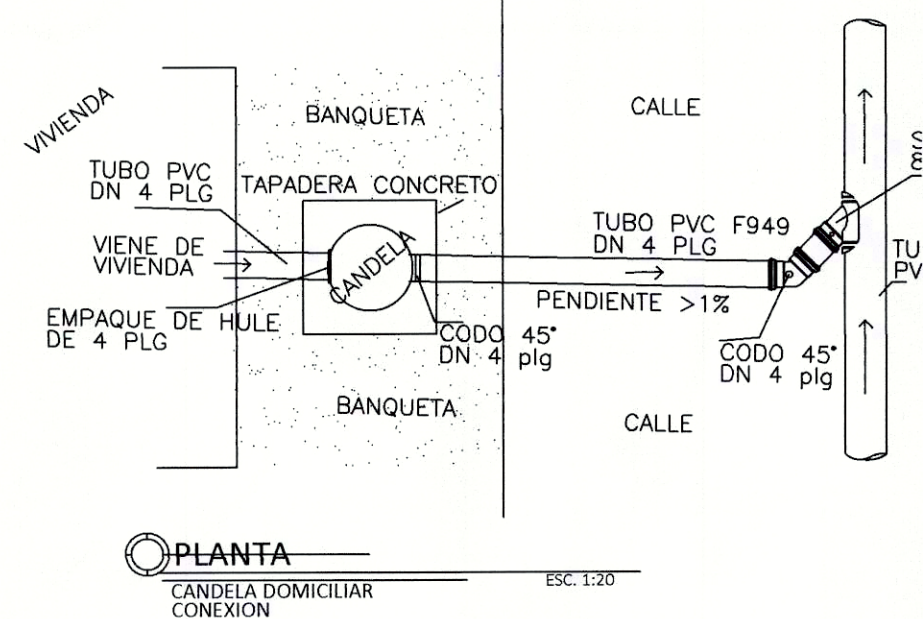
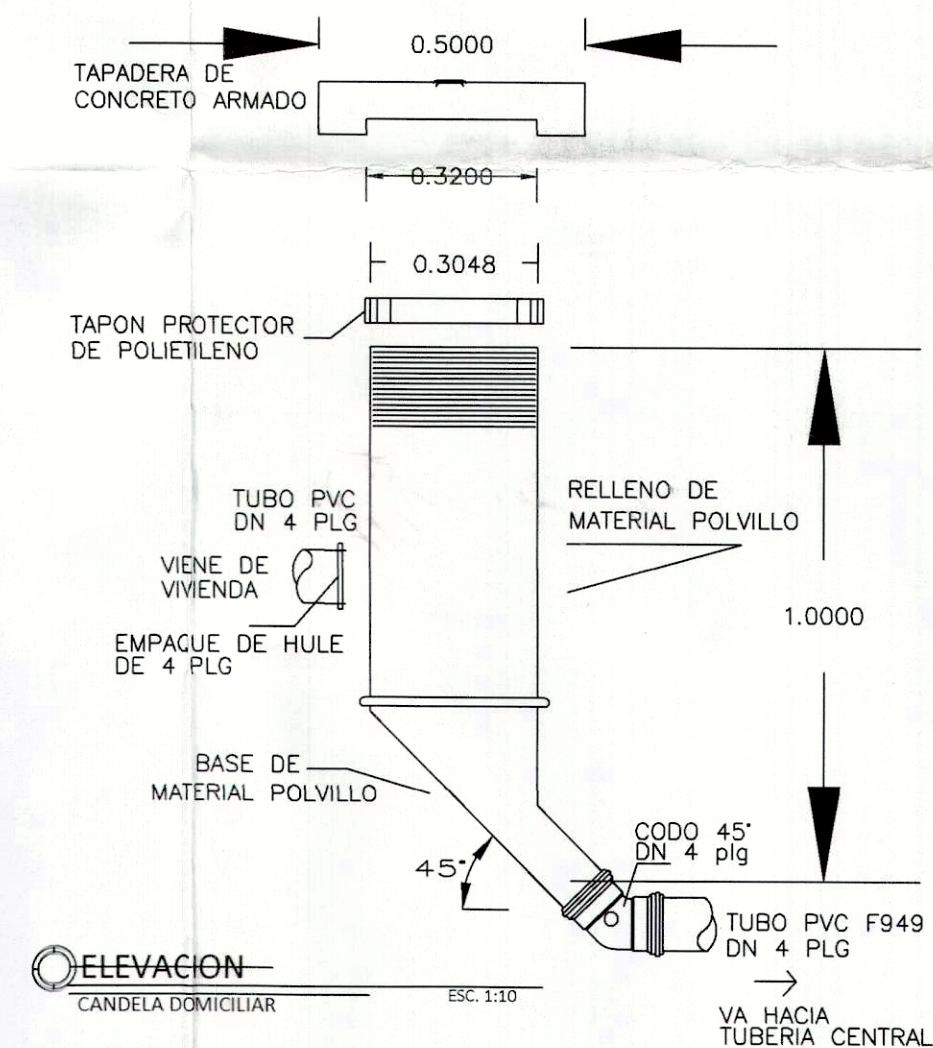
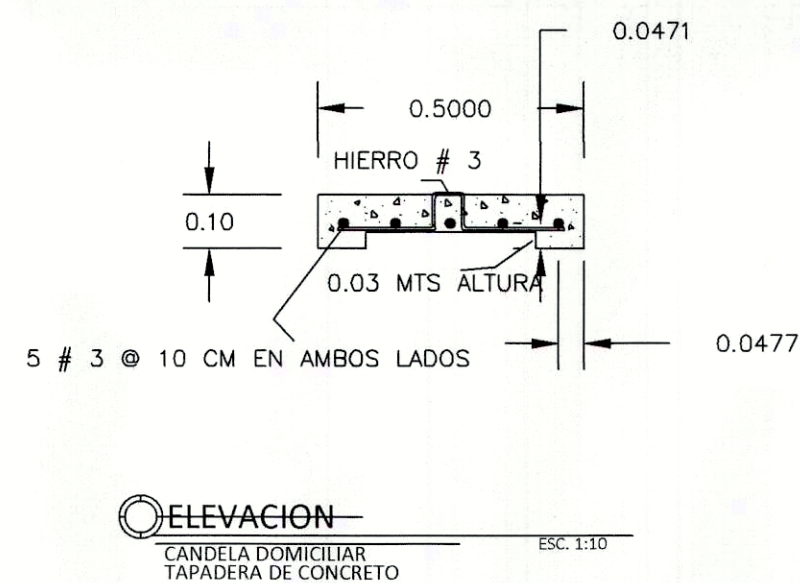
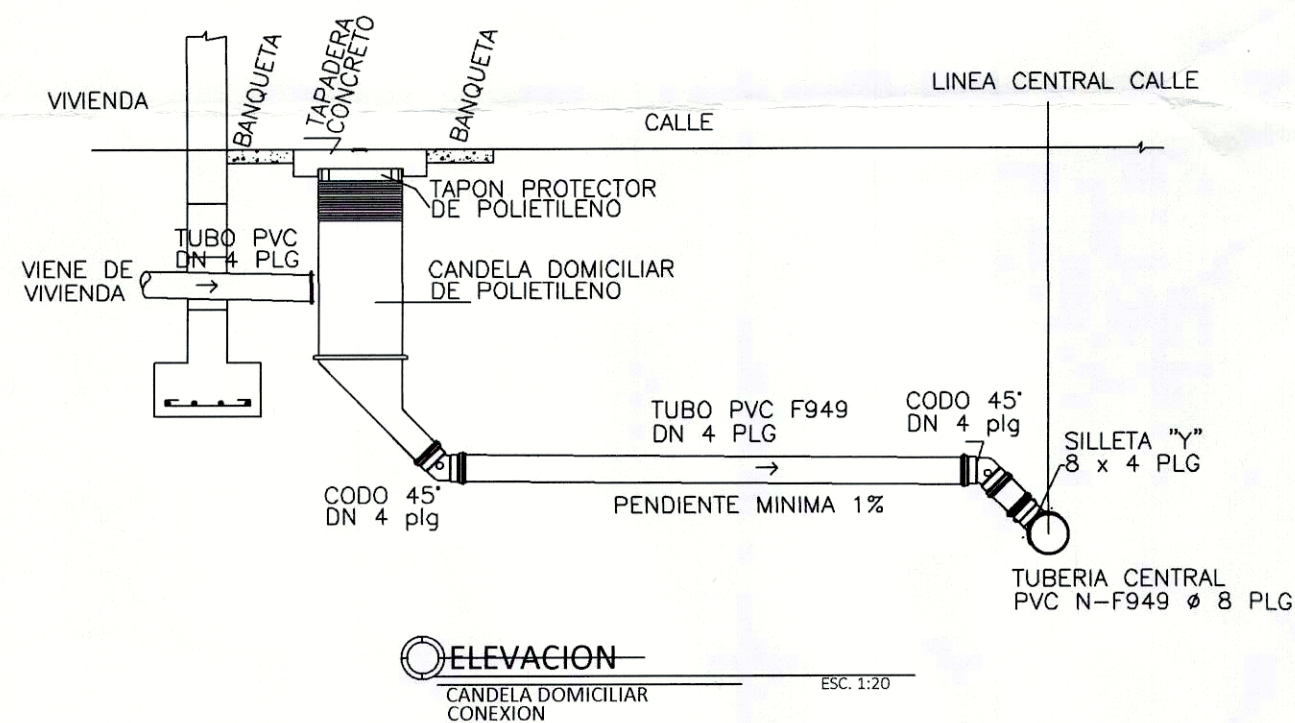
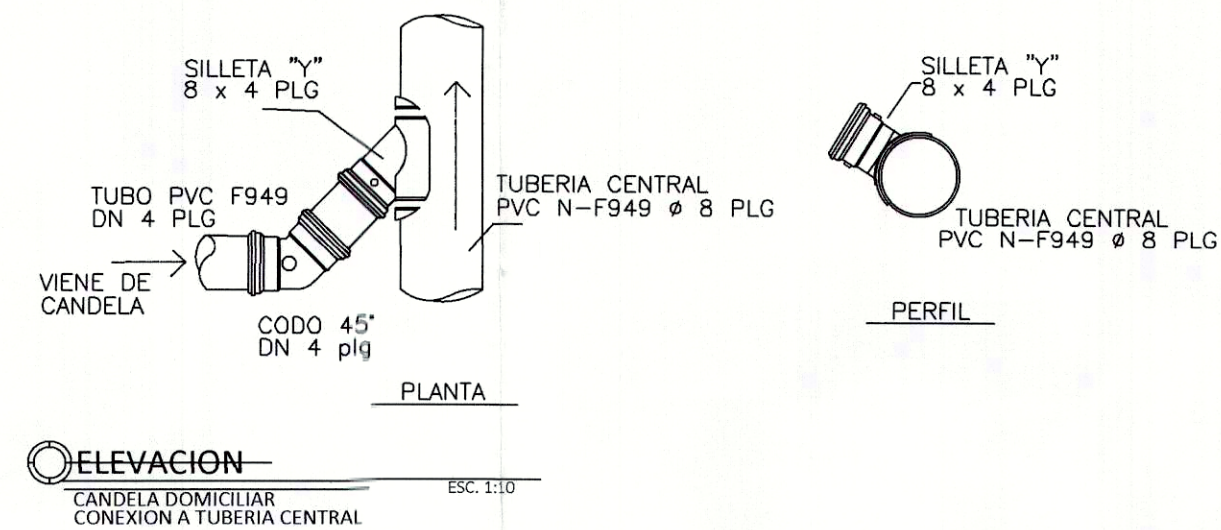
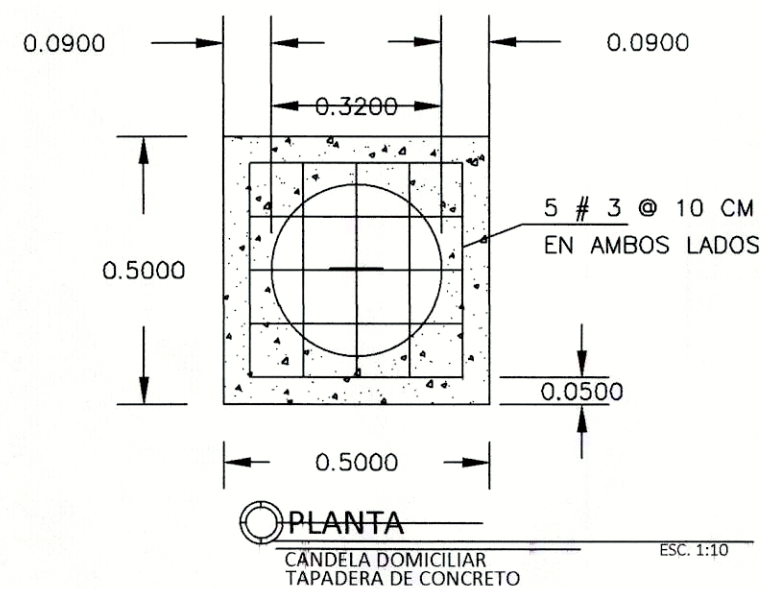


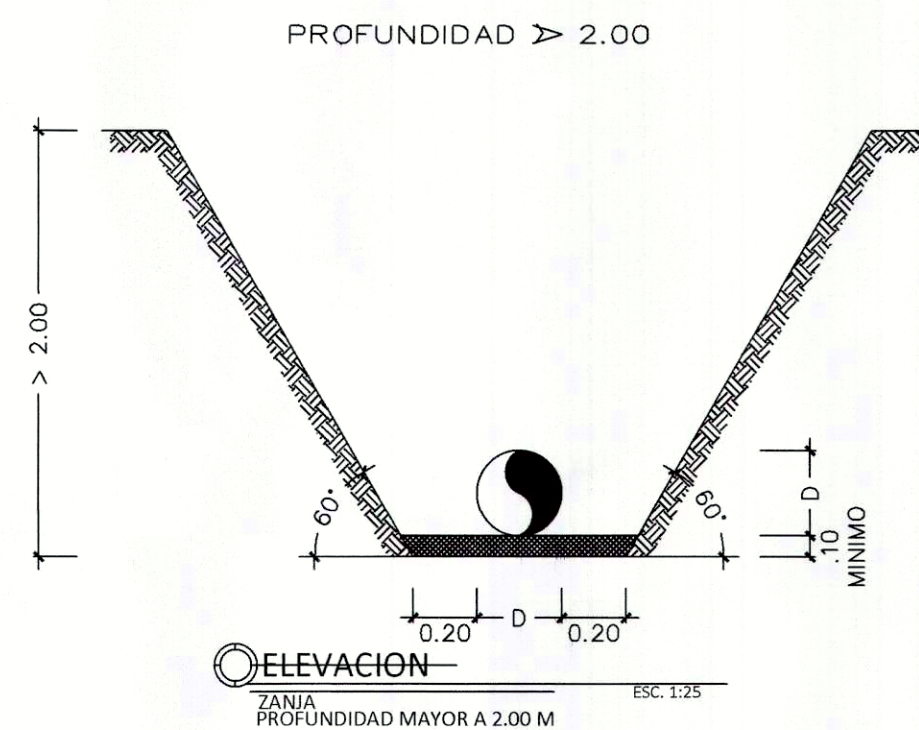



DETALLE DE CONEXIONES DOMICILIARES

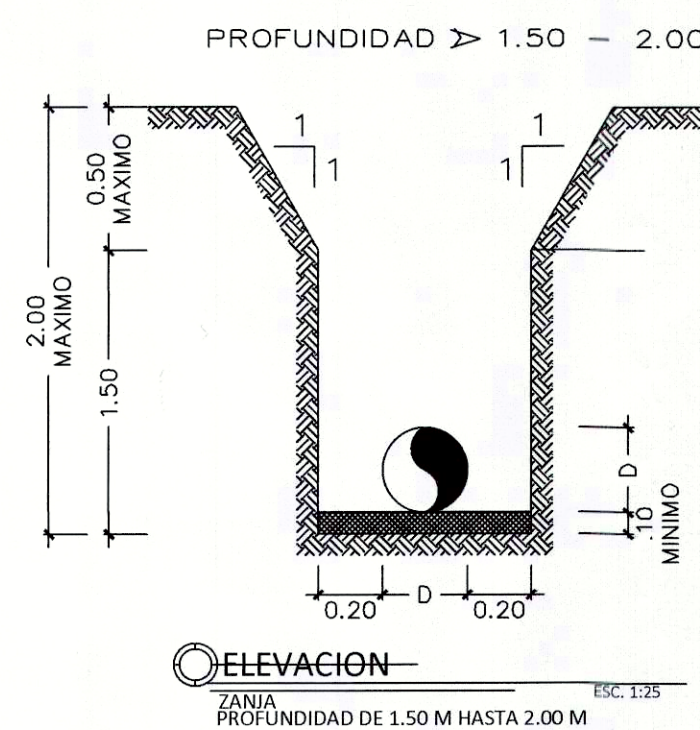

DETALLE DE TIPOS DE ZANJA

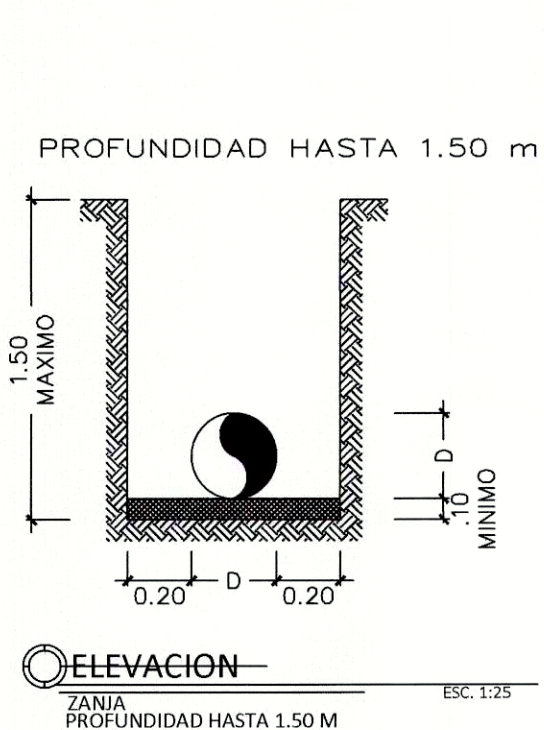

TIPO DE RELLENO DE ZANJA

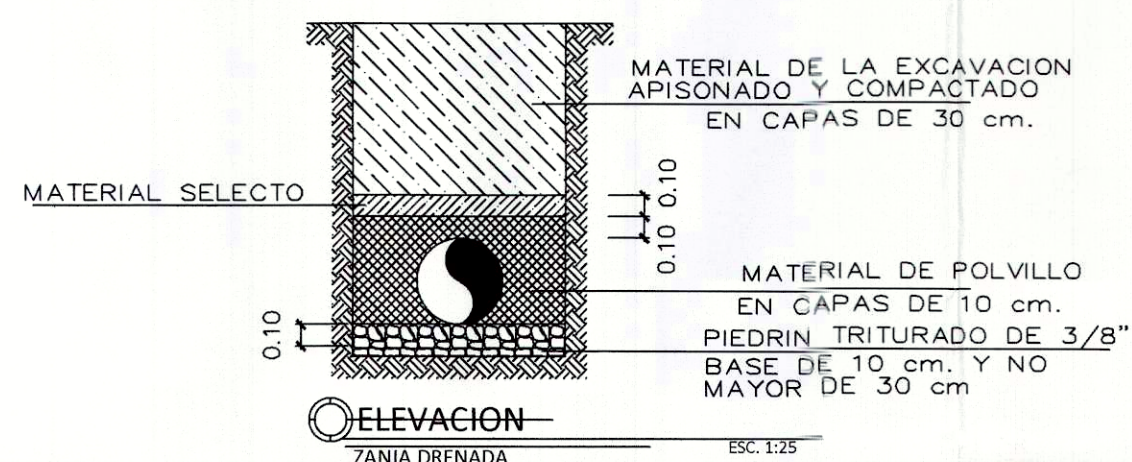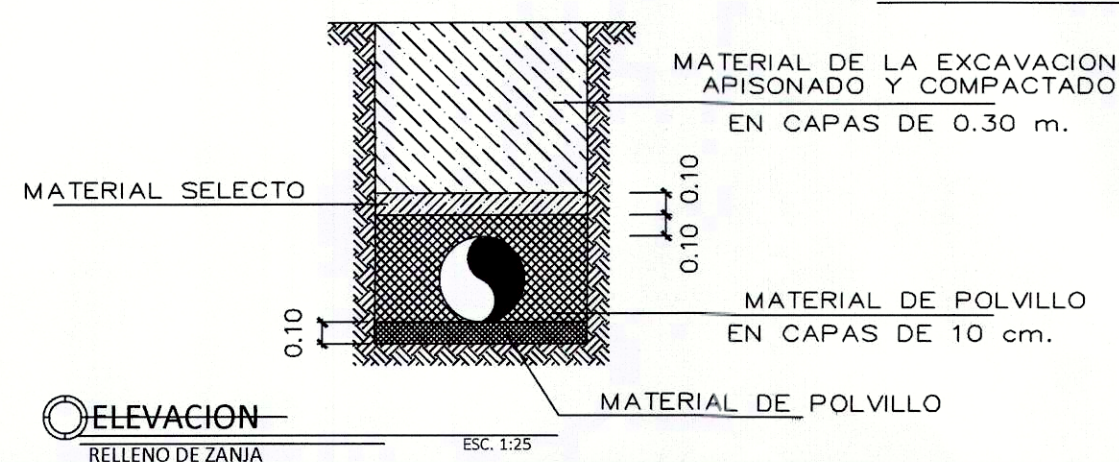

- NOTAS:
- LA TUBERIA DE LA CONEXION DOMICILIAR DEBERA ESTAR A 10 cm (MINIMO) POR DEBAJO DE LOS POZOS Y TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AGUA PLUVIAL, EMPRESA DE TELEFONOS Y OTROS
 - TODOS LOS ACCESORIOS DEBERAN SER INYECTADOS DE JUNTA RAPIDA. NORMAS PARA ACCESORIOS Y TUBERIAS - ASTM F-949
 - LA TAPADERA SERA DE CONCRETO ARMADO CON $f'_c = 210 \text{ KG/CM}^2$ Y $f_y = 2810 \text{ KG/CM}^2$
 - LA ENTRADA DEL TUBO DE LA VIVIENDA A LA CANDELA SE REALIZARA CON UN EMPAQUE DE HULE



PROYECTO:
AMPLIACIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
BARRIO VILLA CONCEPCIÓN,
SANTA ELENA, FLORES, PETÉN

LOCALIZACIÓN:
BARRIO VILLA CONCEPCIÓN,
SANTA ELENA, FLORES,
PETÉN.

CONTENIDO:
PLANO DE DETALLES
ZANJAS Y CONEXIONES

FIRMA:

5089066
Luis Edmundo Ocaña López
Vo. Bo. PROFESIONAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SEPTIEMBRE
2025

AMPLIACIÓN SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

HOJA:

15/15